


SÄMTLICHE TURHÖHEN SIND AUF "OK-RFB" (OBERKANTE ROHFUSSBODEN) BIS UK STURZ BZW. "UKRD" (UNTERKANTE ROHDECKE) BEZOGEN. ALLE DURCHBRUCHMASSGEBEN DIE LICHTEN FERTIGMASSE AN. BEI ROHRHÜSEN IST EBENFALLS DAS LICHTFERTIGMASS ANGEZEIGT. (ACHTUNG BEI VERWENDUNG VON FUTTERROHREN!!!!)

1. DIESER PLAN IST NUR MIT UNTERSCHRIFT ZUR AUSFUHRUNG FREIGEgeben
2. INSTALLATIONSPLÄNE GELTEN AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE ENTPR. GEWERKE
3. ALLE MASSE SIND ROHBAUMMASSE, WENN NICHT BESONDERS GEKENNZEICHNET
4. SÄMTLICHE BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FFB EG +/-0.00

HÖHENANGABEN		ABKÜRZUNGEN	
	OK FERTIG	H	HEIZUNG
	UK FERTIG	L	LÜFTUNG
	OK ROH	S	SANITÄR
	UK ROH	E	ELEKTRO
ZEICHENERKLÄRUNG		OK-FFB	ÜBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
	MAUERWERK BESTAND	OK-RFB	ÜBERKANTE ROHFUSSBODEN
	MAUERWERK	FBA	FUSSBODENAUFBAU
	STAHLBETON	UK-RD	UNTERKANTE ROHDECKE
	STAHLBETON (WU-BETON)	UK-FD	UNTERKANTE FERTIGDECKE
	UNBEWEHRTER BETON	OK-FU	ÜBERKANTE FUNDAM.
	STAHLBETON-FERTIGTEIL	FS	FUNDAMENTSCHLITZ
	GIPSKARTONSTÄNDERWAND	SUK	STURZUNTERKANTE
	WÄRME-/SCHALL-ODER ANDERE DÄMMSTOFFE	FD	FUSSBODEN- DURCHBRUCH
	HOLZBAUTEILE	BA	BODENAUSSPARUNG
	WANDDURCHBRUCH	DD	DECKENDURCHBRUCH
	UZ-DURCHBRUCH	DA	DECKENAUSSPARUNG
	FUSSBODENDURCHBRUCH ODER SCHACHT	WD	WANDDURCHBRUCH
	DECKENDURCHBRUCH	WN	WANDNISCHKE
	SENKRECHTER WANDSCHLITZ	SWS	SENKRECHTER WANDSCHLITZ
	ACHSLINIE	KB	KERNBOHRUNG
	SCHNITTLINIE	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
		HKH	HEIZKÖRPERNISCHKE
		VM	VORMAUERUNG
		RH	ROHRHÜLSE

EG OK-FFB $\pm 0,00 = 286,36$ m NN
EG OK-RFB Bestand - $0,18 = 286,18$ m NN
Büro OK-FFB - $0,08 = 286,28$ m NN
Büro OK-RFB Bestand - $0,23 = 286,13$ m NN

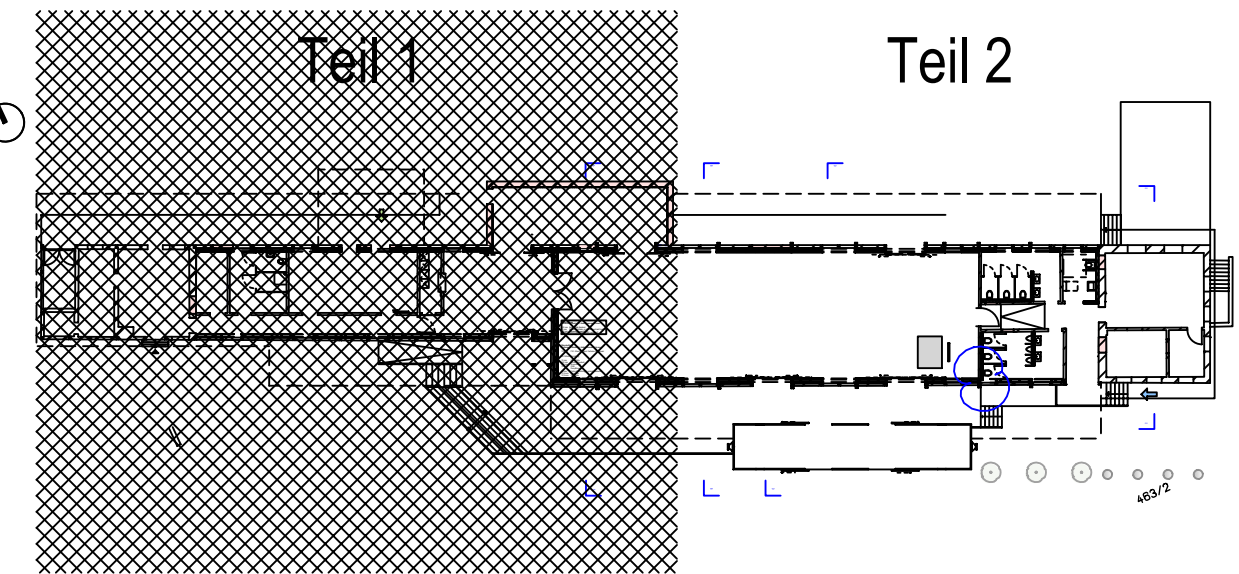

WERKPLANUNG

[illegible]

BAUSTELLE AM BRENNERWASSER 7A, 36341 LAUTERBACH

ERDGESCHOSS Teil 2 234-1

GEZ: MN GEP: SP